

令和7年度 湖北広域行政事務センターウイングプラザ管理運営委員会会議次第

日 時 令和8年1月29日(木)

午後2時～

場 所 ウイングプラザ 会議室

1. 管理者あいさつ

2. 委員および職員自己紹介
(資料1ページから2ページ)

3. 委員長および副委員長の選出

4. 協議事項
 - (1) ウイングプラザ埋立実績について
(資料4ページから5ページ)

 - (2) ウイングプラザ水質測定結果について
(資料6ページから13ページ)

 - (3) その他

5. 事務局長あいさつ

湖北広域行政事務センターウイングプラザ管理運営委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、湖北広域行政事務センター一般廃棄物最終処分場ならびに粗大ごみ処理施設の設置および管理に関する条例（平成2年条例第1号）第6条の規定に基づく湖北広域行政事務センターウイングプラザ管理運営委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の定数および任期)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

- (1) 地域住民代表者
- (2) 湖北広域行政事務センター議会議員
- (3) 設置市の担当部長
- (4) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第3条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、委員の半数以上から審議事項等を示し、会議の招集の請求があつたときはこれを招集しなければならない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議の運営その他必要な事項は、委員長が会議にはかり定める。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、クリーンプラントにおいて処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど管理者が定める。

付 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

ウイングプラザ実績表

令和6年度

(上段:搬入量 下段:搬入台数)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 (4月~12月)	1月	2月	3月	合計 (4月~3月)	
埋 立 ご み	不燃物類(※)	74,380kg	71,490kg	38,300kg	20,110kg	31,610kg	59,980kg	66,660kg	64,420kg	81,030kg	507,980kg	57,970kg	36,930kg	66,910kg	669,790kg	
		29台	26台	14台	9台	13台	24台	25台	23台	31台	194台	23台	15台	25台	257台	
	ガレキ	29,820kg	30,270kg	18,260kg	35,790kg	19,220kg	15,200kg	30,080kg	20,340kg	38,000kg	236,980kg	19,230kg	11,470kg	24,340kg	292,020kg	
		9台	9台	6台	11台	6台	5台	10台	7台	12台	75台	6台	4台	8台	93台	
	河川清掃	30,970kg	20,560kg	20,530kg	24,640kg	3,530kg	15,420kg	7,770kg	5,350kg	720kg	129,490kg	340kg	820kg	31,220kg	161,870kg	
		19台	13台	12台	18台	3台	11台	6台	3台	3台	88台	1台	1台	16台	106台	
	汚泥残渣	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	
		0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	
	搬入量合計		135,170kg	122,320kg	77,090kg	80,540kg	54,360kg	90,600kg	104,510kg	90,110kg	119,750kg	874,450kg	77,540kg	49,220kg	122,470kg	1,123,680kg
	搬入台数合計		57台	48台	32台	38台	22台	40台	41台	33台	46台	357台	30台	20台	49台	456台


令和7年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 (4月~12月)	
埋 立 ご み	不燃物類(※)	69,680kg	71,880kg	56,620kg	16,940kg	28,990kg	28,020kg	38,540kg	63,890kg	72,370kg	446,930kg	
		26台	26台	21台	7台	12台	11台	15台	23台	26台	167台	
	ガレキ	22,750kg	22,820kg	27,420kg	31,720kg	21,380kg	14,130kg	26,640kg	23,460kg	25,110kg	215,430kg	
		7台	7台	9台	10台	7台	5台	9台	8台	8台	70台	
	河川清掃	19,180kg	17,110kg	29,230kg	15,320kg	4,480kg	15,780kg	6,060kg	2,260kg	0kg	109,420kg	
		13台	11台	14台	10台	1台	11台	4台	2台	0台	66台	
	汚泥残渣	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	0kg	
		0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	0台	
	搬入量合計		111,610kg	111,810kg	113,270kg	63,980kg	54,850kg	57,930kg	71,240kg	89,610kg	97,480kg	771,780kg
	搬入台数合計		46台	44台	44台	27台	20台	27台	28台	33台	34台	303台


※不燃物類:クリーンプラントに搬入された不燃ごみ・粗大ごみを破碎処理して選別された不燃物類

令和6年度市別埋立ごみ内訳と管内人口

埋立内訳

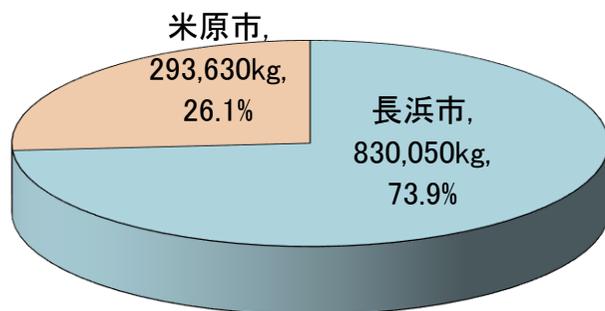

管内人口

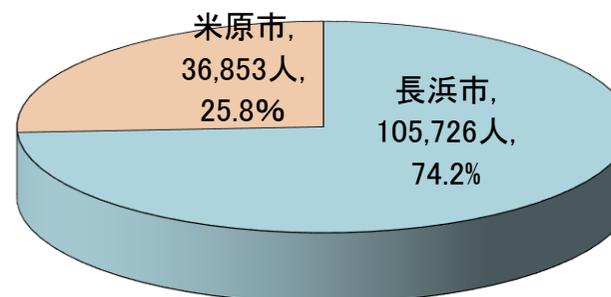

令和7年4月1日人口

※埋立内訳: 令和6年度の埋立ごみ量をクリーンプラントに搬入された長浜市(木之本地域、余呉地域、西浅井地域除く)と米原市のごみ量で按分して算出

※管内人口: 長浜市の人口に木之本地域、余呉地域、西浅井地域の人口(12,081人)は含まれておらず。

令和6年度・令和7年度ウイングプラザ水質分析結果

処理前原水および処理水(その1)		単位	処理前原水		放流水(処理水)		下水道法除外施設設置基準等
			令和6年6月5日	令和7年6月12日	令和6年6月5日	令和7年6月12日	
	分析項目						
1	水温	度	19.8	19.7	19.8	21.1	45
2	透視度	度	≥100	88	≥100	≥100	—
3	水素イオン濃度(PH)	—	7.9	7.4	8.0	7.8	5.8~8.6
4	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2.0	13	1.0	1.0	20
5	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	34	38	15	13	90
6	浮遊物質	mg/L	<1	2.0	<1	<1	10
7	窒素含有量	mg/L	58	35	17	18	120
8	リン含有量	mg/L	0.06	0.14	<0.05	0.08	16
9	大腸菌群数	個/cm3	0		0		3,000
	大腸菌数 <small>※令和7年4月から基準省令の改正あり(大腸菌群数⇒大腸菌数)</small>	CUF/mL		0		0	800
10	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油類含有量)	mg/L	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	30
11	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類含有量)	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
12	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.01
13	シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	0.1
14	有機りん化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
15	鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
16	六価クロム化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.005	<0.005	0.05
17	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
18	水銀及びアルキル水銀その他化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
19	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
20	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
21	トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
22	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	3.0
24	四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
25	ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2

令和6年度・令和7年度ウイングプラザ水質分析結果

処理前原水および処理水(その2)		単位	処理前原水		処理水		下水道法除外施設設置基準等
			令和6年6月5日	令和7年6月12日	令和6年6月5日	令和7年6月12日	
26	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
27	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.06
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0
29	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.4
30	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
31	ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
32	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	55	42	18	28	100
33	フェノール類含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5
34	銅含有量	mg/L	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	3
35	亜鉛含有量	mg/L	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	2
36	溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	10
37	溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	10
38	クロム含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
39	ふっ素及びその化合物	mg/L	<1	<1	<1	<1	8
40	ホウ素含有量	mg/L	<1	1	<1	<1	10
41	アンチモン含有量	mg/L	0.006	0.006	0.004	0.004	0.05
42	ニッケル含有量	mg/L	0.05	0.06	0.04	0.02	1
43	ヨウ素消費量	mg/L	5	<5	<5	<5	220
44	セレン及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
45	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.5
46	チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.06
47	シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03
48	チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
49	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	mg/L	55	42	18	28	380
50	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.0017	0.012	0.00031	0.00054	10

令和6年度・令和7年度ウイングプラザ周辺地下水分析結果(西番場自治会)

No.	分析項目	単位	令和6年6月5日	令和7年6月12日	地下水の水質汚濁に係る環境基準等
1	塩化物イオン	mg/L	26	11	—
2	電気伝導率	mS/m	20	12	—
3	硝酸性窒素	mg/L	0.4	1.1	3物質 計10
4	亜硝酸性窒素	mg/L			
5	アンモニア性窒素	mg/L			
6	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
7	シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
8	鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
9	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.05(0.02)
10	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.0005	0.007	0.01
11	水銀及びアルキル水銀その他化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005
12	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
13	PCB	mg/L	不検出	不検出	不検出
14	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
15	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
16	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	1
17	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
18	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
19	1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004
20	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
21	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	0.1
22	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04
23	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
24	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
25	フッ素	mg/L	<0.08	<0.08	0.8
26	ホウ素	mg/L	<0.01	0.02	1
27	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.01
28	1.4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05
29	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
30	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
31	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
32	クロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
33	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.017	0.084	1

令和6年度・令和7年度ウイングプラザ周辺地下水分析結果(東番場自治会)

No.	分析項目	単位	令和6年6月5日	令和7年6月12日	地下水の水質汚濁に係る環境基準等
1	塩化物イオン	mg/L	33	33	—
2	電気伝導率	mS/m	24	28	—
3	硝酸性窒素	mg/L	1.6	1.2	3物質 計10
4	亜硝酸性窒素	mg/L			
5	アンモニア性窒素	mg/L			
6	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
7	シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
8	鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
9	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.05(0.02)
10	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
11	水銀及びアルキル水銀その他化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005
12	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
13	PCB	mg/L	不検出	不検出	不検出
14	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
15	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
16	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	1
17	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
18	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
19	1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004
20	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
21	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	0.1
22	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04
23	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
24	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
25	フッ素	mg/L	<0.08	<0.08	0.8
26	ホウ素	mg/L	<0.01	<0.01	1
27	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.01
28	1.4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05
29	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
30	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
31	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
32	クロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
33	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.031	0.029	1

令和6年度・令和7年度ウイングプラザ周辺地下水分析結果(寺倉自治会)

No.	分析項目	単位	令和6年6月5日	令和7年6月12日	地下水の水質汚濁に係る環境基準等
1	塩化物イオン	mg/L	18	22	—
2	電気伝導率	mS/m	26	32	—
3	硝酸性窒素	mg/L	1.5	0.3	3物質 計10
4	亜硝酸性窒素	mg/L			
5	アンモニア性窒素	mg/L			
6	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
7	シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
8	鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
9	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.05(0.02)
10	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
11	水銀及びアルキル水銀その他化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005
12	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
13	PCB	mg/L	不検出	不検出	不検出
14	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
15	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
16	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	1
17	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
18	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
19	1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004
20	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
21	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	0.1
22	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04
23	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
24	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
25	フッ素	mg/L	<0.08	<0.08	0.8
26	ホウ素	mg/L	<0.01	<0.01	1
27	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.01
28	1.4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05
29	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
30	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
31	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
32	クロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
33	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.015	0.016	1

令和6年度・令和7年度ウイングプラザ周辺地下水分析結果(西円寺自治会)

No.	分析項目	単位	令和6年6月5日	令和7年6月12日	地下水の水質汚濁に係る環境基準等
1	塩化物イオン	mg/L	8.6	8.5	—
2	電気伝導率	mS/m	11	14	—
3	硝酸性窒素	mg/L	0.8	0.2	3物質 計10
4	亜硝酸性窒素	mg/L			
5	アンモニア性窒素	mg/L			
6	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
7	シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
8	鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
9	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.05(0.02)
10	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
11	水銀及びアルキル水銀その他化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005
12	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
13	PCB	mg/L	不検出	不検出	不検出
14	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
15	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
16	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	1
17	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
18	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
19	1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004
20	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
21	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	0.1
22	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04
23	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
24	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
25	フッ素	mg/L	<0.08	<0.08	0.8
26	ホウ素	mg/L	<0.01	<0.01	1
27	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	0.01
28	1.4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05
29	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
30	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
31	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
32	クロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
33	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.028	0.021	1

令和6年度・令和7年度ウイングプラザ水質分析結果

分析項目	単位	下流モニタリング井戸			廃棄物埋立地の維持管理に関する放流水等の水質の規制(周縁地下水)
		令和6年6月5日	令和7年6月12日		
1	塩化物イオン	mg/L	4.2	3.8	-
2	電気伝導率	mS/m	23	22	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
4	シアン化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
5	鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
6	六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.05
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.01
8	水銀及びアルキル水銀その他化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.0005
9	アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出
10	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	不検出	不検出	不検出
11	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
12	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
13	1.1.1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	<0.1	1
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
16	1.2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.004
17	1.1.2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
18	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	0.1
19	1.3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
21	1.2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	0.04
22	セレン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	0.01
23	1.4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.05
24	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	0.006
25	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	0.003
26	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	0.02
27	クロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0.002
28	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.015	0.015	1

最終処分場



最終処分場下流のモニタリング井戸



採水場所

埋立処分場


一般家庭から排出される不燃物を安全に埋め立てます。

埋立処分場の役割

不燃ごみ・粗大ごみ処理施設にて破砕された不燃物等を安全に埋め立てる施設です。浸出水の場外への流出を防止する遮水設備や遮水シートの漏水検知システムによる遮水機能の監視、また埋立地に降る雨を速やかに集めて浸出水処理施設へ送る浸出水集水管など、最新の設備を備えた最終処分場です。



主な設備

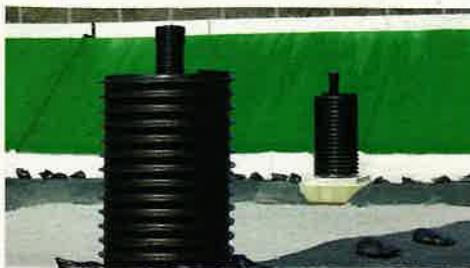

■集水・ガス抜き設備



■漏水検知システム




■モニタリング設備



■洗車場設備


遮水システム

埋立処分場から浸出水の漏水を防ぎ、周辺環境を守るため、遮水シートを2重に敷設しています。廃棄物を搬入する道路部には、遮水シートの滑りを抑える高摩擦対応の粗面シートを適用することにより、より安全性を高めています。また、遮水シートは保護砂や保護マットにより、シート破損から保護されています。

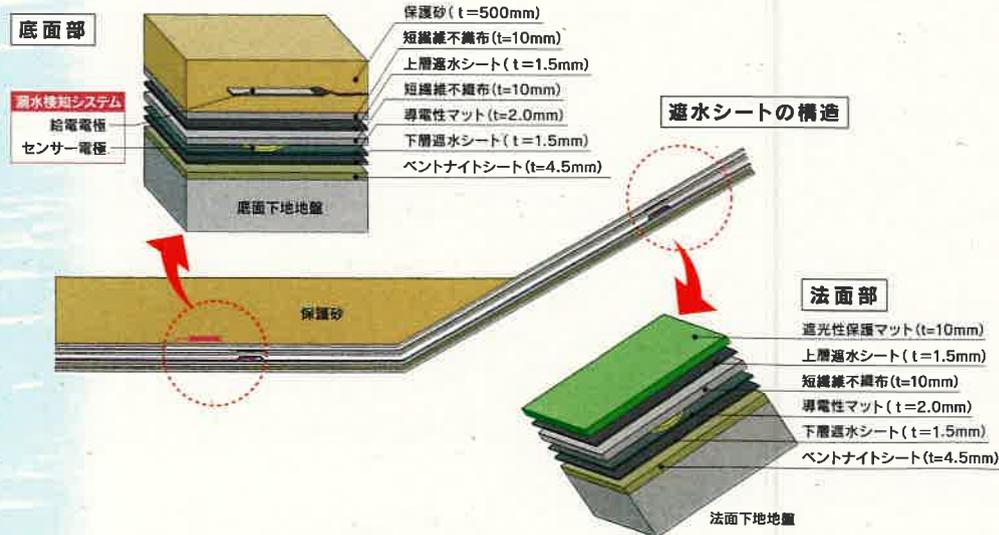

漏水検知システム

遮水機能の監視を行い、供用中にシートが破損しても、遮水シート損傷位置検知システムにより破損箇所を見つけ、遮水シートの補修が速やかに実施できます。

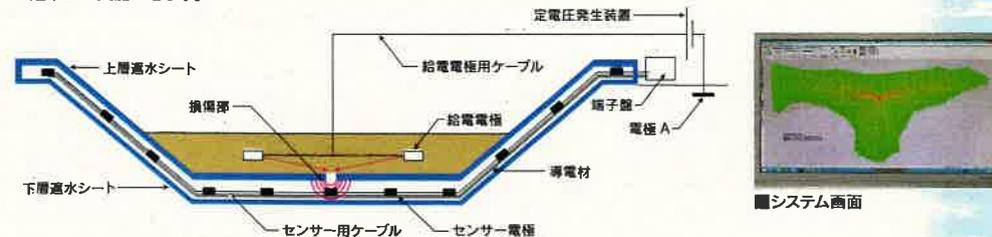

損傷位置検出のメカニズム

給電電極からの電流を測定センサーが感知して損傷を検知します。

