

令和6年度湖北広域行政事務センタークリーンプラント管理運営委員会会議次第

日 時 令和6年10月15日（火）

午前10時00分～

場 所 長浜市役所浅井分庁舎 第3会議室

1. 管理者あいさつ

2. 委員および職員自己紹介

（資料 1～2 ページ）

3. 委員長および副委員長の選出

4. 協議事項

（1）クリーンプラント処理実績について

- ・クリーンプラント実績表（資料4 ページ）
- ・粗大ごみ処理施設（破砕処理）稼働状況等（資料5 ページ）
- ・クリーンプラント年度別ごみ量の推移（資料6 ページ）
- ・木製家具類のリサイクルについて（資料7 ページ）

（2）クリーンプラント水質測定結果等について

- ・クリーンプラント水処理施設水質分析結果（資料8～23 ページ）
- ・クリーンプラントガス測定分析結果について（資料24 ページ）

5. その他

（1）滋賀県災害時等のごみ処理に係る県内ごみ処理施設応援協定について

（資料25 ページ）

湖北広域行政事務センタークリーンプラント管理運営委員会に関する規則

平成2年3月26日規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖北広域行政事務センター一般廃棄物最終処分場ならびに粗大ごみ処理施設の設置および管理に関する条例（平成2年湖北広域行政事務センター条例第1号）第6条の規定に基づく湖北広域行政事務センタークリーンプラント管理運営委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の定数および任期)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

- (1) 地域住民代表者
- (2) 湖北広域行政事務センター議会議員
- (3) 設置市の担当部長
- (4) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第3条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、委員の半数以上から審議事項等を示し、会議の招集の請求があつたときはこれを招集しなければならない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議の運営その他必要な事項は、委員長が会議にはかり定める。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、クリーンプラントにおいて処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど管理者が定める。

付 則

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

付 則（平成11年3月31日規則第12号）

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

付 則（平成18年4月1日規則第4号）

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

付 則（平成21年12月18日規則第12号）

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則（平成26年4月1日規則第8号）

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付 則（平成27年3月1日規則第5号）

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

クリーンプラント実績表

令和5年度

(単位:kg)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計(4月～9月)		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
不燃ごみ	不燃ごみ	238,160	264,540	218,890	196,310	193,560	217,120	1,328,580	222,310	224,440	294,710	194,610	180,850	184,010	2,629,510
	直接埋立ごみ	29,680	27,310	31,790	24,430	9,360	23,010	145,580	12,180	6,770	3,830	1,460	2,060	18,660	190,540
	計	267,840	291,850	250,680	220,740	202,920	240,130	1,474,160	234,490	231,210	298,540	196,070	182,910	202,670	2,820,050
粗大ごみ	粗大ごみ	140,450	183,120	169,590	140,980	165,210	138,110	937,460	155,040	159,370	150,530	99,210	110,520	167,420	1,779,550
	自転車	3,050	3,350	3,720	3,370	4,020	3,000	20,510	1,800	2,060	3,480	2,370	2,310	2,610	35,140
	計	143,500	186,470	173,310	144,350	169,230	141,110	957,970	156,840	161,430	154,010	101,580	112,830	170,030	1,814,690
合 計		411,340	478,320	423,990	365,090	372,150	381,240	2,432,130	391,330	392,640	452,550	297,650	295,740	372,700	4,634,740

令和6年度

(単位:kg)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計(4月～9月)	
不燃ごみ	不燃ごみ	248,380	256,450	233,130	199,150	229,400	192,260	1,358,770
	直接埋立ごみ	31,400	21,950	21,190	26,900	3,790	16,130	121,360
	計	279,780	278,400	254,320	226,050	233,190	208,390	1,480,130
粗大ごみ	粗大ごみ	170,150	157,830	130,770	150,520	135,850	127,310	872,430
	自転車	2,210	2,620	2,660	2,970	3,160	1,540	15,160
	計	172,360	160,450	133,430	153,490	139,010	128,850	887,590
合 計		452,140	438,850	387,750	379,540	372,200	337,240	2,367,720

粗大ごみ処理施設(破砕処理)稼働状況

令和5年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
稼働日数	20	17	18	17	16	18	106	17	17	20	17	14	17	208
搬入ごみ量 (kg)	378,610	447,660	388,480	337,290	358,770	355,230	2,266,040	370,460	377,700	436,580	289,560	285,200	348,490	4,374,030
1日平均処理量 (kg)	18,930	26,332	21,582	19,840	22,423	19,735	21,377	21,791	22,217	21,829	17,032	20,371	20,499	21,028

令和6年度


	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計
稼働日数	20	19	19	20	16	18	112
搬入ごみ量 (kg)	409,400	396,030	344,800	324,330	347,100	301,670	2,123,330
1日平均処理量 (kg)	20,470	20,843	18,147	16,216	21,693	16,759	18,958

使用済み蛍光管および乾電池等年度別搬入実績表

	R3	R4	R5
使用済み蛍光管(kg)	13,070	11,160	10,810
使用済み乾電池(kg)	44,000	47,230	49,320
使用済みライター(kg)	3,420	3,620	3,580

クリーンプラント年度別ごみ量の推移

単位:t

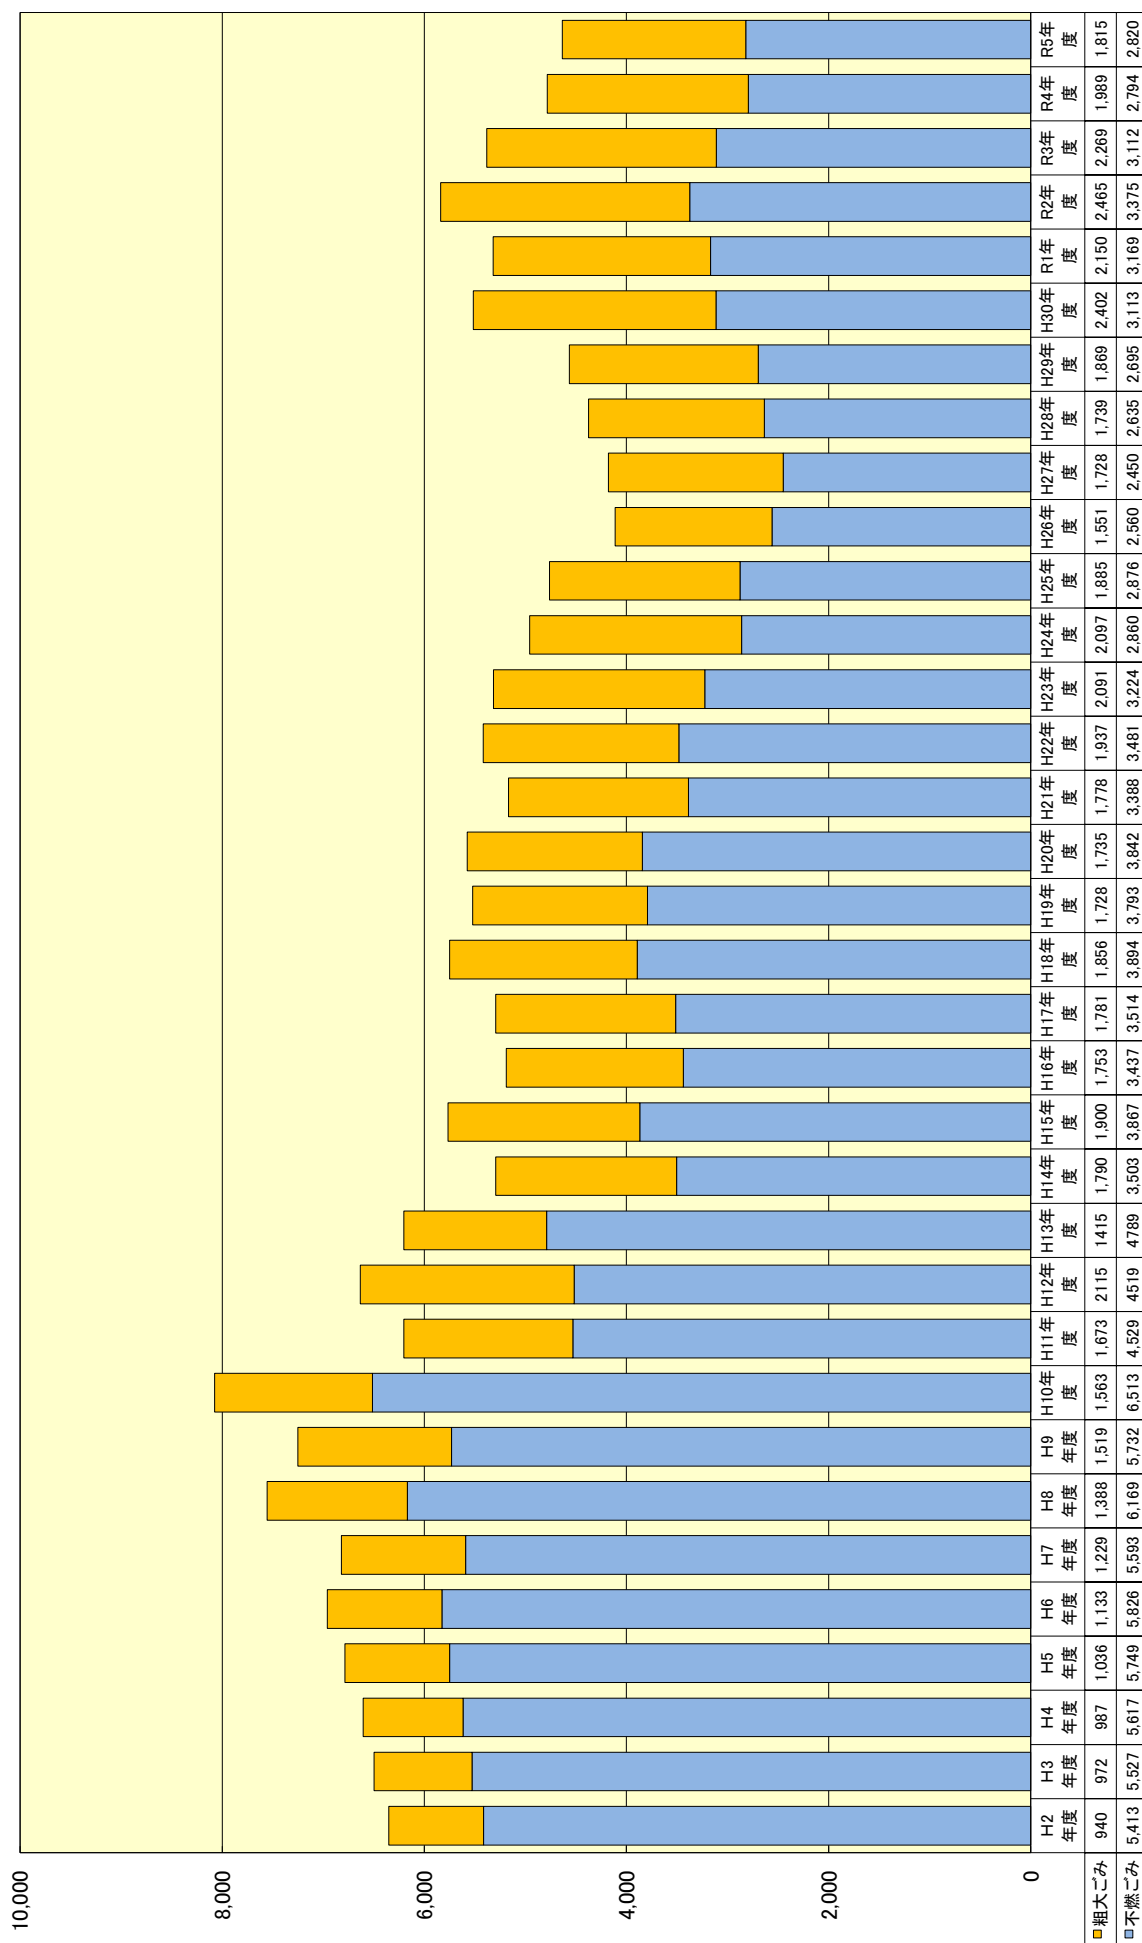

木製家具類のリサイクルを始めました！！

令和6年4月からクリーンプラント（不燃ごみ・粗大ごみ破砕処理施設）で処理する木製家具類（タンスや棚、机、椅子など）の一部について、ごみの減量化、処理施設の負荷低減等のためリサイクルを行っています。木製家具類は、今までクリーンプラントで破砕後、焼却されていますが、資源化業者に引き渡されたあとは発電用チップとして有効利用されます。



画像出典：山室木材工業株式会社 HP

※リサイクルの対象となるのは、ガラスや金具など異物が少ない木製家具類で、持込された木製家具類を係員が見極め専用のストックヤードへ案内しています。

	引渡し実績
令和6年4月	4,400kg
令和6年5月	13,080kg
令和6年6月	12,430kg
令和6年7月	18,190kg
令和6年8月	11,530kg
令和6年9月	13,690kg
合計	73,320kg

令和5年度 CP水処理施設水質測定結果(放流水) 測定資料名: CP放流水

採水日 分析項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等	下水道基準 (下水道法準用)
水温		19.4	21.1	21.4	23.0	23.0	27.2	23.5	22.7	16.2	13.4	15.1	15.8	-	45度未満
透明度	(度)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100		
水素イオン濃度	PH	7.8	7.8	7.8	7.6	8.2	7.7	7.8	8.2	7.8	7.9	7.9	8.0	5.8～8.6	5.0～9.0
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	1.1	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	1.7	0.7	<0.5	0.7	1.2	0.5	60 mg/l	600 mg/l
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	2.3	2.9	2.4	2.1	2.9	3.0	2.4	2.5	1.9	2.8	2.5	0.5	90 mg/l	- mg/l
浮遊物質質量	SS (mg/l)	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	1	<1	<1	1.0	60 mg/l	600 mg/l
窒素含有量	T-N (mg/l)	6.8	5.7	5.9	4.3	4.2	5.0	6.8	8.2	9.0	7.2	7.4	7.0	120 mg/l	60 mg/l
燐含有量	T-P (mg/l)	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	16 mg/l	10 mg/l
ヘキサン抽出物質(鉱物油類)	Oil (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5 mg/l	5 mg/l
ヘキサン抽出物質(動植物油類)	Oil (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	30 mg/l	30 mg/l
フェノール類	C6H5OH (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5 mg/l	5 mg/l
鉄	Fe (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/l	10 mg/l
マンガン	Mn (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10 mg/l	10 mg/l
クロム	T-Cr (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2 mg/l	2 mg/l
アンチモン	Sb (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	- mg/l	0.05 mg/l
ニッケル含有量	Ni (mg/l)	<0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	- mg/l	- mg/l
ヨウ素含有量	I (mg/l)	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5	<5	<5	<5	- mg/l	220 mg/l
有機リン	Org-P (mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1 mg/l	検出されないこと
銅	Cu (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3 mg/l	3 mg/l
亜鉛	Zn (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 mg/l	2 mg/l
大腸菌群	Coli (個/cm3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000 個/ml	- 個/ml
フッ素	F (mg/l)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	15 mg/l	8 mg/l
ホウ素	B (mg/l)	0.8	1.0	0.7	0.8	<0.1	0.7	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	50 mg/l	10 mg/l
カドミウム	Cd (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.03 mg/l	0.01 mg/l

令和5年度 CP水処理施設水質測定結果(放流水)

測定資料名: CP放流水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に関する技術上の基準を定める省令等	下水道基準 (下水道法準用)
分析項目	採水日														
シアン		CN (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1 mg/l	0.1 mg/l
鉛		Pb (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1 mg/l	0.1 mg/l
六価クロム		Cr6+ (mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5 mg/l	0.05 mg/l
ヒ素		As (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.1 mg/l	0.05 mg/l
総水銀		T-Hg (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005 mg/l	0.005 mg/l
アルキル水銀		R-Hg (mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	検出されないこと
PCB		PCB (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003 mg/l	0.003 mg/l
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/l	0.1 mg/l
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/l	0.1 mg/l
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2 mg/l	0.2 mg/l
四塩化炭素		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/l	0.02 mg/l
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04 mg/l	0.04 mg/l
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	1 mg/l	1 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.4 mg/l	0.4 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	3 mg/l	3 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.06 mg/l	0.06 mg/l
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02 mg/l	0.02 mg/l
チウラム		(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.06 mg/l	0.06 mg/l
シマジン		(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.03 mg/l	0.03 mg/l
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.2 mg/l	0.2 mg/l
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1 mg/l	0.1 mg/l
セレン		Se (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1 mg/l	0.1 mg/l
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物			7.1	9.4	5.4	5.4	7.9	7.4	8.0	8.2	10	6.5	9.5	200 mg/l	- mg/l
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素		(mg/l)	7.1	9.4	5.4	5.4	7.9	7.5	8.1	8.5	10	6.6	9.6	-	380 mg/l
1,4-ジオキサン		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.5 mg/l	0.5 mg/l
ダイオキシン類		(pg-TEQ/l)	0.000042	0.000051	0.000018	0.000024	0.000030	0.000063	0.000063	0.000036	0.000015	0.000054	0.000027	10 pg-TEQ/l	10 pg-TEQ/l

令和6年度 CP水処理施設水質測定結果(放流水) 測定資料名: CP放流水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等	下水道基準(下水道法準用)
分析項目	水温	20.9	18.9	25.5	24.8	26.4	26.5							-	45度未満
	透明度	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100								
	水素イオン濃度	7.7	8.2	7.7	8.0	8.4	7.9							5.8~8.6	5.0~9.0
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	0.7	0.9	1.1	1.2	1.1	1.6							60 mg/l	600 mg/l
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	3.3	2.6	2.8	3.3	3.4	3.6							90 mg/l	- mg/l
浮遊物質	SS (mg/l)	<1	<1	<1	1.0	<1	<1							60 mg/l	600 mg/l
窒素含有量	T-N (mg/l)	4.9	7.8	8.2	6.3	5.4	3.9							120 mg/l	60 mg/l
燐含有量	T-P (mg/l)	0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1							16 mg/l	10 mg/l
ヘキサン抽出物質(鉱物油類)	Oil (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							5 mg/l	5 mg/l
ヘキサン抽出物質(動植物油類)	Oil (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							30 mg/l	30 mg/l
フェノール類	C6H5OH (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							5 mg/l	5 mg/l
鉄	Fe (mg/l)	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1							10 mg/l	10 mg/l
マンガン	Mn (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							10 mg/l	10 mg/l
クロム	T-Cr (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							2 mg/l	2 mg/l
アンチモン	Sb (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							- mg/l	0.05 mg/l
ニッケル含有量	Ni (mg/l)	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.01							- mg/l	- mg/l
ヨウ素含有量	I (mg/l)	<5	5	6	<5	<5	<5							- mg/l	220 mg/l
有機リン	Org-P (mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							1 mg/l	検出されないこと
銅	Cu (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							3 mg/l	3 mg/l
亜鉛	Zn (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							2 mg/l	2 mg/l
大腸菌群	Coli (個/cm3)	0	0	0	0	0	0							3000 個/ml	- 個/ml
フッ素	F (mg/l)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8							15 mg/l	8 mg/l
ホウ素	B (mg/l)	0.4	0.7	0.9	0.9	1.2	1.3							50 mg/l	10 mg/l
カドミウム	Cd (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							0.03 mg/l	0.01 mg/l

令和6年度 CP水処理施設水質測定結果(放流水)

測定資料名: CP放流水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等	下水道基準 (下水道法準用)
分析項目															
シアン	CN (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						1 mg/l	0.1 mg/l
鉛	Pb (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.1 mg/l	0.1 mg/l
六価クロム	Cr6+ (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.5 mg/l	0.05 mg/l
ヒ素	As (mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						0.1 mg/l	0.05 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						0.005 mg/l	0.005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出されないこと	検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						0.003 mg/l	0.003 mg/l
トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.1 mg/l	0.1 mg/l
テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.1 mg/l	0.1 mg/l
ジクロロメタン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						0.2 mg/l	0.2 mg/l
四塩化炭素	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						0.02 mg/l	0.02 mg/l
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						0.04 mg/l	0.04 mg/l
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						1 mg/l	1 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04						0.4 mg/l	0.4 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						3 mg/l	3 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006						0.06 mg/l	0.06 mg/l
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						0.02 mg/l	0.02 mg/l
チウラム	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006						0.06 mg/l	0.06 mg/l
シマジン	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003						0.03 mg/l	0.03 mg/l
チオベンカルブ	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						0.2 mg/l	0.2 mg/l
ベンゼン	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.1 mg/l	0.1 mg/l
セレン	Se (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.1 mg/l	0.1 mg/l
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物		6.3	9.6	7.4	6.9	9.5	8.8							200 mg/l	- mg/l
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素	(mg/l)	6.3	9.6	7.7	6.9	9.6	8.8							-	380 mg/l
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						0.5 mg/l	0.5 mg/l
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	0.000048	0.000057	0.000027	0.000039	0.000024	0.000072							10 pg-TEQ/l	10 pg-TEQ/l

令和5年度 CP水処理施設水質測定結果(原水) 測定資料名:CP原水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	処分場廃止基準 (廃棄物処理法)
分析項目	透視度 (度)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	
水素イオン濃度	PH	7.8	7.8	7.5	7.3	8.0	7.2	7.8	8.4	7.9	7.8	8.0	8.1	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	1.5	7.7	0.8	2.1	1.6	4.0	0.8	0.7	<0.5	0.6	1.8	1.3	60 mg/l
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	4.1	3.5	2.8	4.2	6.1	6.0	4.2	4.9	3.4	4.2	3.3	3.8	90 mg/l
浮遊物質	SS (mg/l)	8	1	<1	<1	7	21	2	56	<1	2	18	4	60 mg/l
窒素含有量	T-N (mg/l)	7	14	6.4	5.4	10	2.0	11.0	6.6	7.2	7.4	5.1	8.1	120 mg/l
燐含有量	T-P (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	16 mg/l
ヘキサン抽出物質(鉱物油類)	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		5 mg/l
ヘキサン抽出物質(動植物油類)	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		30 mg/l
フェノール類	C6H5OH (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		5 mg/l
鉄	Fe (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		10 mg/l
マンガン	Mn (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		10 mg/l
クロム	T-Cr (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		2 mg/l
アンチモン	Sb (mg/l)		<0.005			<0.005			0.02			<0.005		- mg/l
ニッケル含有量	Ni (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			0.02		- mg/l
ヨウ素含有量	I (mg/l)		<5			<5			8			<5		- mg/l
有機リン	Org-P (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		1 mg/l
銅	Cu (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		3 mg/l
亜鉛	Zn (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		2 mg/l
大腸菌群	Coli (個/cm3)		0			1			3			0		3000 個/ml
フッ素	F (mg/l)		<0.8			<0.8			<0.8			<0.8		15 mg/l
ホウ素	B (mg/l)		0.9			<0.1			0.6			0.4		50 mg/l
カドミウム	Cd (mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.03 mg/l
シアン	CN (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		1 mg/l

令和5年度 CP水処理施設水質測定結果(原水) 測定資料名:CP原水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	処分場廃止基準 (廃棄物処理法)
分析項目														
鉛	Pb (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.1 mg/l
六価クロム	Cr6+ (mg/l)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0.5 mg/l
ヒ素	As (mg/l)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0.1 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0.005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)		不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0.003 mg/l
トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.1 mg/l
テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.1 mg/l
ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0.2 mg/l
四塩化炭素	(mg/l)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0.02 mg/l
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0.04 mg/l
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		1 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		0.4 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		3 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0.06 mg/l
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0.02 mg/l
チウラム	(mg/l)		<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		0.06 mg/l
シマジン	(mg/l)		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		0.03 mg/l
チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0.2 mg/l
ベンゼン	(mg/l)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.1 mg/l
セレン	Se (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.1 mg/l
アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物			8.4			13			12			6.3		200 mg/l
1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005											0.5 mg/l
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)			0.2										10 pg-TEQ/l

令和6年度 CP水処理施設水質測定結果(原水) 測定資料名:CP原水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	処分場廃止基準 (廃棄物処理法)
分析項目	(度)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	
透視度														
水素イオン濃度	PH	7.4	7.9	7.9	7.4	8.3	7.3							5.8~8.6
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	2.0	0.6	1.4	1.7	5.1	2.5							60 mg/l
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	4.5	4.5	3.9	4.2	6.4	4.5							90 mg/l
浮遊物質	SS (mg/l)	2.0	1.0	8.0	2.0	1.0	<1							60 mg/l
窒素含有量	T-N (mg/l)	4.7	10	11	6.4	6.7	3.9							120 mg/l
炭含有量	T-P (mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1							16 mg/l
ヘキサン抽出物質(鉱物油類)	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5								5 mg/l
ヘキサン抽出物質(動植物油類)	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5								30 mg/l
フェノール類	C6H5OH (mg/l)		<0.1			<0.1								5 mg/l
鉄	Fe (mg/l)		0.1			<0.1								10 mg/l
マンガン	Mn (mg/l)		<0.1			<0.1								10 mg/l
クロム	T-Cr (mg/l)		<0.01			<0.01								2 mg/l
アンチモン	Sb (mg/l)		<0.005			<0.005								- mg/l
ニッケル含有量	Ni (mg/l)		0.02			0.01								- mg/l
ヨウ素含有量	I (mg/l)		<5			<5								- mg/l
有機リン	Org-P (mg/l)		<0.1			<0.1								1 mg/l
銅	Cu (mg/l)		<0.1			<0.1								3 mg/l
亜鉛	Zn (mg/l)		<0.1			<0.1								2 mg/l
大腸菌群	Coli (個/cm3)		0			0								3000 個/ml
フッ素	F (mg/l)		<0.8			<0.8								15 mg/l
ホウ素	B (mg/l)		0.8			1.1								50 mg/l
カドミウム	Cd (mg/l)		<0.01			<0.01								0.03 mg/l
シアン	CN (mg/l)		<0.01			<0.01								1 mg/l

令和6年度 CP水処理施設水質測定結果(原水) 測定資料名:CP原水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	処分場廃止基準 (廃棄物処理法)
分析項目														
鉛	Pb (mg/l)		<0.01			<0.01								0.1 mg/l
六価クロム	Cr6+ (mg/l)		<0.01			<0.01								0.5 mg/l
ヒ素	As (mg/l)		<0.005			<0.005								0.1 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)		<0.0005			<0.0005								0.005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)		<0.0005			<0.0005								0.003 mg/l
トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.01			<0.01								0.1 mg/l
テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.01			<0.01								0.1 mg/l
ジクロロメタン	(mg/l)		<0.02			<0.02								0.2 mg/l
四塩化炭素	(mg/l)		<0.002			<0.002								0.02 mg/l
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.004			<0.004								0.04 mg/l
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.1			<0.1								1 mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.04			<0.04								0.4 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.3			<0.3								3 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.006			<0.006								0.06 mg/l
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.002			<0.002								0.02 mg/l
チウラム	(mg/l)		<0.006			<0.006								0.06 mg/l
シマジン	(mg/l)		<0.003			<0.003								0.03 mg/l
チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002			<0.002								0.2 mg/l
ベンゼン	(mg/l)		<0.01			<0.01								0.1 mg/l
セレン	Se (mg/l)		<0.01			<0.01								0.1 mg/l
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物			13			4.7								200 mg/l
1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.05			<0.05								0.5 mg/l
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)			4.4										10 pg-TEQ/l

令和5年度 クリーンプラント下流井戸水

測定資料名: CP地 下水

採水日 分析項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃棄物埋立地の維持管理に関する放流水等の水質の規制(周縁地下水)
透視度	(度)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	-
水素イオン濃度	PH	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	-
塩化物イオン	(mg/l)	49	53	52	48	57	53	54	55	39	39	40	47	
電気伝導度	(mS/m)	35	36	37	34	35	36	35	36	26	26	31	33	
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	1.3	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.0	1.0	<0.5	0.6	1.0	1.2	-
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
浮遊物質	SS (mg/l)	<1	<1	<1	<1	<1	2.0	1	7	<1	<1	1	3.0	-
カドミウム	Cd (mg/l)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0.003 mg/l
シアン	CN (mg/l)		不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
鉛	Pb (mg/l)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0.01 mg/l
六価クロム	Cr6+ (mg/l)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0.05 mg/l
ヒ素	As (mg/l)		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.01 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0.0005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)		不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)		不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
アンチモン	Sb (mg/l)		<0.002			<0.005			<0.005			<0.005		-
ノルマルヘキサン抽出物質	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		-
フェノール類	C6H5OH (mg/l)		<0.02			<0.02			<0.1			<0.02		-
鉄	Fe (mg/l)		0.0			0.10			<0.1			0.26		-
マンガン	Mn (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.1			0.05		-
クロム	T-Cr (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		-
有機リン	Org-P (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		-
銅	Cu (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.1			<0.01		-
亜鉛	Zn (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.1			<0.01		-
大腸菌群	Coli (個/cm3)		0			0			0			0		-
ふっ素及びその化合物	F (mg/l)		<0.08			<0.08			<0.8			<0.08		-
ほう素及びその化合物	B (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.1			<0.01		-
1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004						<0.004					0.04 mg/l

令和5年度 クリーンプラント下流井戸水

測定資料名: CP地下水

採水日 分析項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃棄物埋立地の維持管理に関する放流水等の水質の規制(周縁地下水)
クロロエチレン	(mg/l)		<0.0002						<0.0002					0.002 mg/l
1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005						<0.005					0.05 mg/l
トリクロロエチレン	(mg/l)								<0.001					0.01 mg/l
テトラクロロエチレン	(mg/l)								<0.001					0.01 mg/l
ジクロロメタン	(mg/l)								<0.002					0.02 mg/l
四塩化炭素	(mg/l)								<0.0002					0.002 mg/l
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)								<0.0004					0.002 mg/l
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)								<0.004					0.1 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)								<0.003					1 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)								<0.0006					0.006 mg/l
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)								<0.0002					0.002 mg/l
チラウム	(mg/l)								<0.0006					0.006 mg/l
シマジン	(mg/l)								<0.0003					0.003 mg/l
チオベンカルブ	(mg/l)								<0.002					0.02 mg/l
ベンゼン	(mg/l)								<0.001					0.01 mg/l
セレン	Se (mg/l)								<0.001					0.01 mg/l
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)			0.014										1 pg/l

令和6年度 クリーンプラント下流井戸水

測定資料名:CP地下水

分析項目	採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃棄物埋立地の維持管理に関する放流水等の水質の規制(周縁地下水)
		(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	(度)	
透視度		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100						-
水素イオン濃度	PH	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	7.9							-
塩化物イオン	(mg/l)	50	47	58	44	54	50							
電気伝導度	(mS/m)	35	33	35	32	35	36							
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	1.3	0.7	1.2	0.6	1.6	1.2							-
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	1.5	0.6	<0.5	<0.5	0.9	0.7							-
浮遊物質	SS (mg/l)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							-
カドミウム	Cd (mg/l)		<0.0003			<0.0003								0.003 mg/l
シアン	CN (mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
鉛	Pb (mg/l)		<0.005			<0.005								0.01 mg/l
六価クロム	Cr6+ (mg/l)		<0.01			<0.01								0.05 mg/l
ヒ素	As (mg/l)		<0.001			<0.001								0.01 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)		<0.0005			<0.0005								0.0005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
アンチモン	Sb (mg/l)		<0.005			<0.005								-
ノルマルヘキサン抽出物質	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5								-
フェノール類	C6H5OH (mg/l)		<0.02			<0.02								-
鉄	Fe (mg/l)		0.12			0.05								-
マンガン	Mn (mg/l)		0.02			0.02								-
クロム	T-Cr (mg/l)		<0.01			<0.01								-
有機リン	Org-P (mg/l)		<0.1			<0.1								-
銅	Cu (mg/l)		<0.01			<0.01								-
亜鉛	Zn (mg/l)		<0.01			<0.01								-
大腸菌群	Coli (個/cm3)		0			0								-
ふっ素及びその化合物	F (mg/l)		<0.08			<0.08								-
ほう素及びその化合物	B (mg/l)		<0.01			<0.01								-
1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004											0.04 mg/l

令和6年度 クリーンプラント下流井戸水

測定資料名: CP地下水

採水日 分析項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	廃棄物埋立地の維持管理に関する放流水等の水質の規制(周縁地下水)
クロロエチレン	(mg/l)		<0.0002											0.002 mg/l
1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005											0.05 mg/l
トリクロロエチレン	(mg/l)													0.01 mg/l
テトラクロロエチレン	(mg/l)													0.01 mg/l
ジクロロメタン	(mg/l)													0.02 mg/l
四塩化炭素	(mg/l)													0.002 mg/l
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)													0.002 mg/l
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)													0.1 mg/l
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)													1 mg/l
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)													0.006 mg/l
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)													0.002 mg/l
チラウム	(mg/l)													0.006 mg/l
シマジン	(mg/l)													0.003 mg/l
チオベンカルブ	(mg/l)													0.02 mg/l
ベンゼン	(mg/l)													0.01 mg/l
セレン	Se (mg/l)													0.01 mg/l
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)			0.016										1 pg/l

分析項目		採水日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水の水質汚濁に係る環境基準
透視度	(度)		≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	-
水素イオン濃度	PH		6.9	6.5	6.6	6.5	6.9	6.3	7.1	6.7	6.7	6.9	7.1	7.1	-
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)		1.4	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.0	1.3	-
化学的酸素要求量	COD (mg/l)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-
浮遊物質	SS (mg/l)		<1	<1	1.0	3	1	2	1	3	1	<1	<1	2	-
大腸菌群	Coli (個/cm3)			0			0			0			0		-
ノルマルヘキサシン抽出物質	Oil (mg/l)			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		-
フェノール類	C6H5OH (mg/l)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		-
銅	Cu (mg/l)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		-
亜鉛	Zn (mg/l)			<0.01			<0.01			0.03			<0.01		-
鉄	Fe (mg/l)			<0.01			0.03			0.08			0.09		-
マンガン	Mn (mg/l)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		-
クロム	T-Cr (mg/l)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		-
アンチモン	Sb (mg/l)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		-
カドミウム	Cd (mg/l)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0.003 mg/l
シアン	CN (mg/l)			不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
有機リン	Org-P (mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		-
鉛	Pb (mg/l)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0.01 mg/l
六価クロム	Cr-6+ (mg/l)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.02 mg/l
ヒ素	As (mg/l)			<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.01 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0.0005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)			不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)			不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
1,4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005											0.05 mg/l
塩化ビニルモノマー	(mg/l)			<0.002											0.002 mg/l

令和6年度 福祉センター消雪用井戸水

分析項目	採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水の水質汚濁に係る環境基準
	透視度	(度)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100						
水素イオン濃度	PH		6.6	6.7	6.5	6.6	7.0	6.5							-
生物化学的酸素要求量	BOD	(mg/l)	1.3	<0.5	1.0	0.9	1.2	1.0							-
化学的酸素要求量	COD	(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5							-
浮遊物質	SS	(mg/l)	<1	1.0	<1	2.0	<1	<1							-
大腸菌群	Coli	(個/cm3)		0			0								-
ノルマルヘキサン抽出物質	Oil	(mg/l)		<0.5			<0.5								-
フェノール類	C6H5OH	(mg/l)		<0.02			<0.02								-
銅	Cu	(mg/l)		<0.01			<0.01								-
亜鉛	Zn	(mg/l)		0.04			<0.01								-
鉄	Fe	(mg/l)		0.33			0.06								-
マンガン	Mn	(mg/l)		<0.01			0.01								-
クロム	T-Cr	(mg/l)		<0.01			<0.01								-
アンチモン	Sb	(mg/l)		<0.005			<0.005								-
カドミウム	Cd	(mg/l)		<0.0003			<0.0003								0.003 mg/l
シアン	CN	(mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
有機リン	Org-P	(mg/l)		<0.1			<0.1								-
鉛	Pb	(mg/l)		<0.005			<0.005								0.01 mg/l
六価クロム	Cr-6+	(mg/l)		<0.01			<0.01								0.02 mg/l
ヒ素	As	(mg/l)		<0.001			<0.001								0.01 mg/l
総水銀	T-Hg	(mg/l)		<0.0005			<0.0005								0.0005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg	(mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
PCB	PCB	(mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
1,4-ジオキサン		(mg/l)		<0.005			<0.005								0.05 mg/l
塩化ビニルモノマー		(mg/l)		<0.0002			<0.0002								0.002 mg/l

令和5年度 野上町消費井戸水

測定資料名：野上地下水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水の水質汚濁に係る環境基準
分析項目	(度)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	
透視度														-
水素イオン濃度	PH	6.5	6.3	6.3	6.2	6.6	6.2	6.4	6.4	6.3	6.6	6.9	6.6	-
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	2.1	2.2	2.1	2.3	1.6	2.0	1.7	2.2	2.4	1.7	2.5	1.3	-
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	0.8	1.1	-
浮遊物質	SS (mg/l)	1.5	3	3	3	3	2	7	5	3	2	2	5	-
大腸菌群	Coli (個/cm3)		0			0			0			0		-
ノルマルヘキサン抽出物質	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		-
フェノール類	C6H5OH (mg/l)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		-
銅	Cu (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		-
亜鉛	Zn (mg/l)		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		-
鉄	Fe (mg/l)		0.29			0.21			0.13			0.55		-
マンガン	Mn (mg/l)		0.03			0.06			0.05			0.08		-
クロム	T-Cr (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		-
アンチモン	Sb (mg/l)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		-
カドミウム	Cd (mg/l)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		0.003 mg/l
シアン	CN (mg/l)		不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
有機リン	Org-P (mg/l)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		-
鉛	Pb (mg/l)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		0.01 mg/l
六価クロム	Cr6+ (mg/l)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.02 mg/l
ヒ素	As (mg/l)		<0.001			0.004			0.004			0.005		0.01 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		0.0005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)		不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)		不検出			不検出			不検出			不検出		検出されないこと
1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005											0.05 mg/l
塩化ビニルモノマー	(mg/l)		<0.002											0.002 mg/l

令和6年度 野上町消雪用井戸水

測定資料名: 野上地下水

採水日		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	地下水の水質汚濁に係る環境基準
分析項目														
透視度	(度)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100						-
水素イオン濃度	PH	6.3	6.2	6.4	6.3	6.7	6.3							-
生物化学的酸素要求量	BOD (mg/l)	2.5	1.0	1.1	1.1	1.4	2.5							-
化学的酸素要求量	COD (mg/l)	2.0	1.0	0.5	1.0	1.8	1.1							-
浮遊物質	SS (mg/l)	3.0	3.0	10	7.0	8.0	3.0							-
大腸菌群	Coli (個/cm3)		0			0								-
ノルマルヘキサン抽出物質	Oil (mg/l)		<0.5			<0.5								-
フェノール類	C6H5OH (mg/l)		<0.02			<0.02								-
銅	Cu (mg/l)		<0.01			<0.01								-
亜鉛	Zn (mg/l)		0.02			<0.01								-
鉄	Fe (mg/l)		0.89			0.64								-
マンガン	Mn (mg/l)		0.07			0.02								-
クロム	T-Cr (mg/l)		<0.01			<0.01								-
アンチモン	Sb (mg/l)		<0.005			<0.005								-
カドミウム	Cd (mg/l)		<0.0003			<0.0003								0.003 mg/l
シアン	CN (mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
有機リン	Org-P (mg/l)		<0.1			<0.1								-
鉛	Pb (mg/l)		<0.005			<0.005								0.01 mg/l
六価クロム	Cr6+ (mg/l)		<0.01			<0.01								0.02 mg/l
ヒ素	As (mg/l)		0.003			0.004								0.01 mg/l
総水銀	T-Hg (mg/l)		<0.0005			<0.0005								0.0005 mg/l
アルキル水銀	R-Hg (mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
PCB	PCB (mg/l)		不検出			不検出								検出されないこと
1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005											0.05 mg/l
塩化ビニルモノマー	(mg/l)		<0.002											0.002 mg/l

クリーンプラントガス測定分析結果について

1. クリーンプラント最終処分場埋立地のガス測定分析結果

項目/採取日	令和5年7月20日	令和6年2月2日	令和6年7月24日
二酸化炭素 (%)	<0.1	<0.1	1.2
酸素 (%)	20.3	20.6	18.6
窒素 (%)	79.7	79.1	79.6
アンモニア (ppm)	<0.5	<0.5	<0.5
硫化水素 (ppm)	<0.002	<0.002	<0.002
メタン (%)	<0.022	0.28	<0.022
流量 (ガス発生量) (m³/s)	<0.009	<0.04	<0.009

2. クリーンプラント地中温度測定結果

	令和5年7月20日	令和6年2月2日	令和6年7月24日
周辺の地中温度	29.6℃	5.0℃	30.0℃

測定 深度 6L～m	0.0	29.3℃	9.6℃	34.2℃
	-1.0	27.4℃	9.3℃	32.8℃
	-2.0	25.5℃	8.0℃	30.4℃
	-3.0	24.6℃	7.1℃	28.9℃
	-4.0	24.4℃	6.9℃	28.2℃
	-5.0	24.2℃	7.0℃	27.7℃
	-6.0	24.0℃	7.0℃	27.5℃
	-7.0	23.9℃	7.1℃	27.2℃
	-8.0	23.7℃	7.4℃	26.8℃
	-9.0	23.6℃	7.8℃	26.3℃
	-10.0	23.4℃	8.9℃	26.1℃
	-11.0	23.3℃	9.3℃	25.9℃
	-12.0	23.2℃	9.3℃	25.6℃
	-13.0	23.1℃	9.4℃	25.3℃
	-14.0	23.0℃	9.4℃	25.1℃
	-15.0	23.0℃	9.6℃	24.9℃
	-16.0	22.9℃	9.6℃	24.7℃
	-17.0	22.7℃	9.6℃	24.6℃
	-18.0	22.4℃	9.7℃	24.5℃
	-19.0	20.6℃	9.7℃	24.4℃
	-20.0	20.5℃	9.7℃	24.2℃



温度測定の様子



ガス採取の様子

滋賀県災害時等のごみ処理に係る県内ごみ処理施設相互応援協定について

1. 目的

滋賀県と県内各市町・湖北広域行政事務センターを含む一部事務組合が災害等の発生に備え、ごみ処理に関する総合的な相互応援を実施するために協定を締結しようとするものです。

2. 現在の状況

滋賀県と県内各市町及び一部事務組合で応援協定の範囲等を協議しています。

3. 湖北広域行政事務センターが協定に参画する条件

応援協定の対象となる事態

- ・災害対策基本法第2条第1項に基づく災害

対象となるセンターのごみ処理施設と処理方法

- ・クリスタルプラザ（焼却処理施設）での中間処理まで
- ・クリーンプラント（粗大ごみ処理施設）での中間処理まで

受け入れ

- ・クリスタルプラザ、クリーンプラントの処理能力の範囲内にて受け入れ

4. 今後の予定

引き続き滋賀県、県内各市町及び一部事務組合で協議を進め、センターの参画条件が整った場合は、令和6年度中を目途に相互応援に参画し協定を締結します。

参考 災害対策基本法第2条第1項

災害暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。